



	AVEBUS (BUS DOMOTICA RESID.)	ROSSO : +AUX NERO : -AUX	VERDE : +BUS GRIGIO : -BUS
	ARMBUS (BUS DISP. DI CAM.)	ROSSO : +12V NERO : GND	VERDE : CH A GRIGIO : CH B

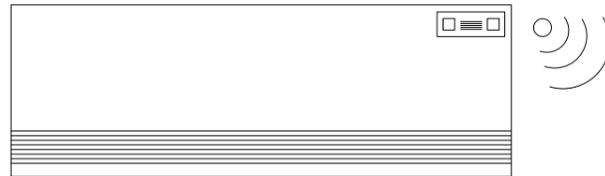

SONO INTERFACCIABILI DISPOSITIVI CHE UTILIZZANO LA CODIFICA "PRONTO IR" CON FREQUENZE TRA 30 E 60 KHz.

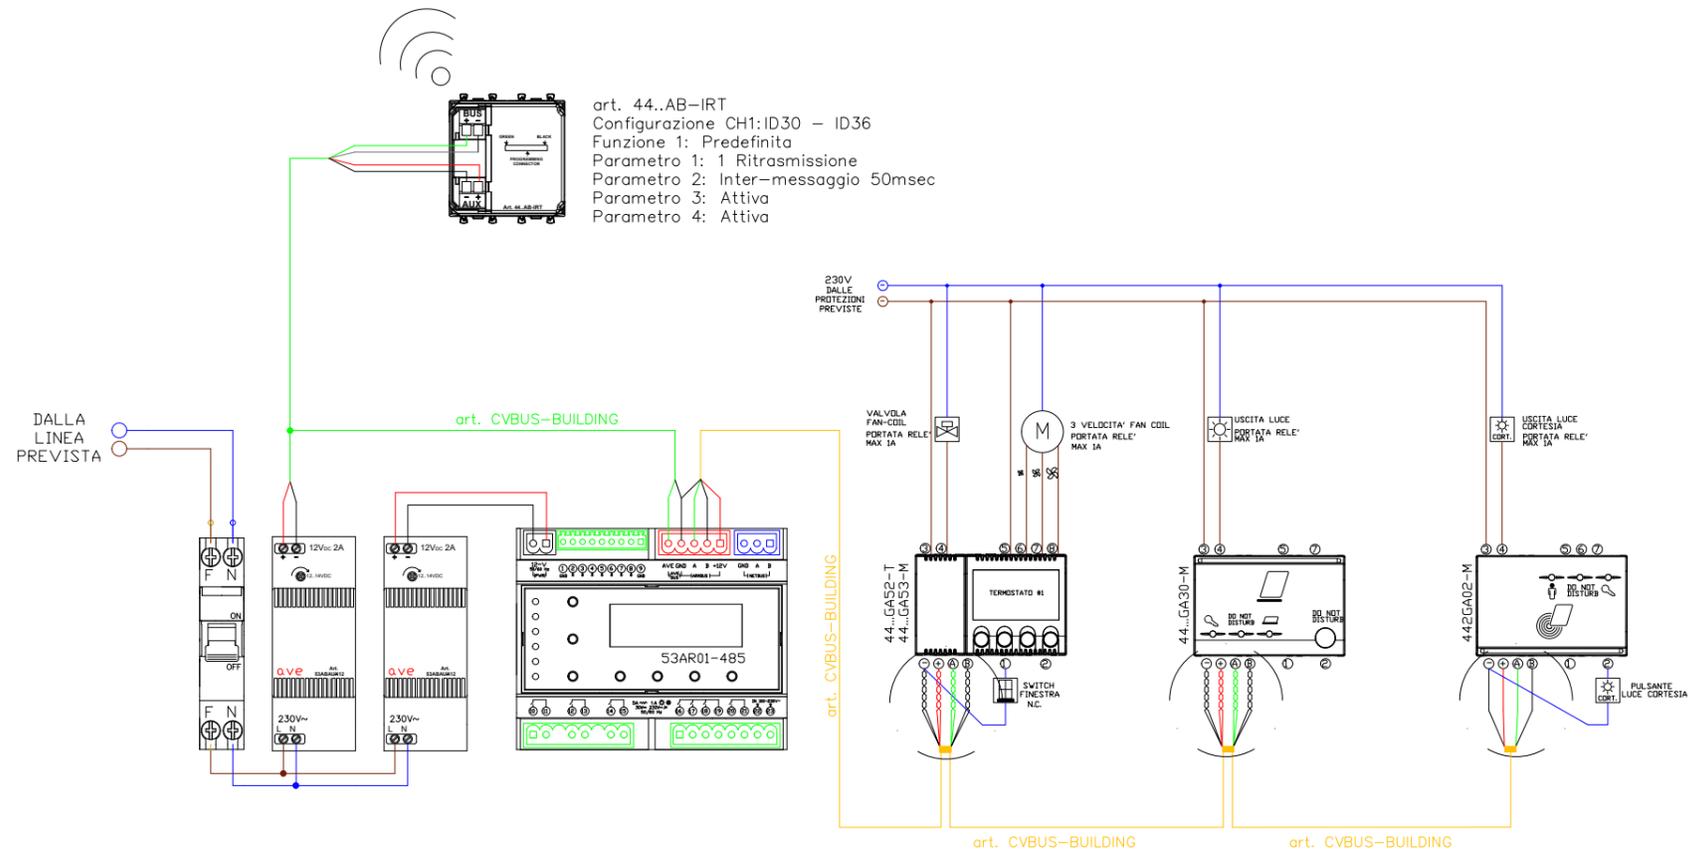

NUMERO MASSIMO DI ZONE TERMICHE GESTITE: 7
(THERMOSTATO 44..GA52-T INDIRIZZI DA 30 A 36)
(THERMOSTATO 44..GA53-M INDIRIZZI DA 40 A 46)

CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI PER IL LA ZONA TERMICA N.1	CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI PER IL LA ZONA TERMICA N.2	CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI PER IL LA ZONA TERMICA N.3	CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI PER IL LA ZONA TERMICA N.4	CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI PER IL LA ZONA TERMICA N.5	CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI PER IL LA ZONA TERMICA N.6	CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI PER IL LA ZONA TERMICA N.7							
art. 44..GA52-T Indirizzo 30 art. 44..GA53-M Indirizzo 40 (Sonda sec. non gestita)	art. 44..AB-IRT Configurazione CH1:ID 30 Funzione 01: Predefinita Parametri di impostazione: 1 1 Ritrasmissione 2 Inter-messaggio 50 msec 3 Attivo 4 Attivo	art. 44..GA52-T Indirizzo 30 art. 44..GA53-M Indirizzo 40 (Sonda sec. non gestita)	art. 44..AB-IRT Configurazione CH1:ID 31 Funzione 01: Predefinita Parametri di impostazione: 1 1 Ritrasmissione 2 Inter-messaggio 50 msec 3 Attivo 4 Attivo	art. 44..GA52-T Indirizzo 30 art. 44..GA53-M Indirizzo 40 (Sonda sec. non gestita)	art. 44..AB-IRT Configurazione CH1:ID 32 Funzione 01: Predefinita Parametri di impostazione: 1 1 Ritrasmissione 2 Inter-messaggio 50 msec 3 Attivo 4 Attivo	art. 44..GA52-T Indirizzo 30 art. 44..GA53-M Indirizzo 40 (Sonda sec. non gestita)	art. 44..AB-IRT Configurazione CH1:ID 33 Funzione 01: Predefinita Parametri di impostazione: 1 1 Ritrasmissione 2 Inter-messaggio 50 msec 3 Attivo 4 Attivo	art. 44..GA52-T Indirizzo 30 art. 44..GA53-M Indirizzo 40 (Sonda sec. non gestita)	art. 44..AB-IRT Configurazione CH1:ID 34 Funzione 01: Predefinita Parametri di impostazione: 1 1 Ritrasmissione 2 Inter-messaggio 50 msec 3 Attivo 4 Attivo	art. 44..GA52-T Indirizzo 30 art. 44..GA53-M Indirizzo 40 (Sonda sec. non gestita)	art. 44..AB-IRT Configurazione CH1:ID 35 Funzione 01: Predefinita Parametri di impostazione: 1 1 Ritrasmissione 2 Inter-messaggio 50 msec 3 Attivo 4 Attivo	art. 44..GA52-T Indirizzo 30 art. 44..GA53-M Indirizzo 40 (Sonda sec. non gestita)	art. 44..AB-IRT Configurazione CH1:ID 36 Funzione 01: Predefinita Parametri di impostazione: 1 1 Ritrasmissione 2 Inter-messaggio 50 msec 3 Attivo 4 Attivo