


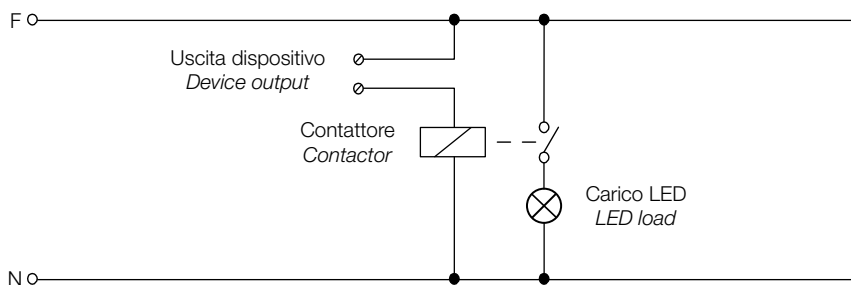


**Unità di controllo (In Rete)**  
*Control Unit (Network)*

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	543
 <b>53AR01-485</b> <b>53AR02-485</b>	<b>53AR01-485</b> Unità di controllo stanze per gestione alberghiera in rete - 6 moduli DIN <i>Room control unit for online hotel management system - 6 DIN modules</i>			1	1	
	<b>53AR02-485</b> Unità di controllo aree comuni per gestione alberghiera in rete - 6 moduli DIN <i>Common area control unit for online hotel management system - 6 DIN modules</i>			1	1	
 <b>5349</b>	Trasformatore 230/12-24Vca 40VA - 4 mod. DIN <i>Transformer 230/12-24Vac 40VA - 4 DIN modules</i>			1	1	
	<b>53ABAUX12V</b> Alimentatore con tensione d'uscita regolabile tramite potenziometro da 12 a 14 Vcc. Corrente massima erogabile: 2 A - 2 moduli DIN <i>Power supply with adjustable output voltage with trimmer-adjustable voltage output (12 to 14V AC). Max current: 2 A - 2 DIN modules</i>			1	1	
 <b>AR-NET01</b>	<b>AR-NET01</b> Interfaccia per gestione alberghiera in rete - 9 moduli DIN <i>Interface for online hotel management system - 9 DIN modules</i>			1	1	
<b>532RP-230NI</b>	<b>532RP-230NI</b> Bobina 230Vca In 16A circuito di potenza 250Vca 2NA - 1 mod. DIN <i>Coil 230Vac In 16A power circuit 250Vac 2NO - 1 DIN mod.</i>			1	1	

DOMOTICA  
Home Automation  
  
 GESTIONE ALBERGHIERA  
HOTEL MANAGEMENT SYSTEMS  
  
 DIVISIONE SICUREZZA  
SAFETY-SECURITY

**Nota installativa** *Installation note*



Nota: Se si utilizzano lampade LED è necessario interporre un teleruttore idoneo tra l'uscita del dispositivo ed il carico.  
 Note: When using LED lamps you must use a suitable contactor between the output of the device and the load.