Isolatore di linea AVEbus

Esempio di collegamento di un impianto AVEbus a più rami mediante l'utilizzo dell'isolatore di linea art. 53ABISO-1

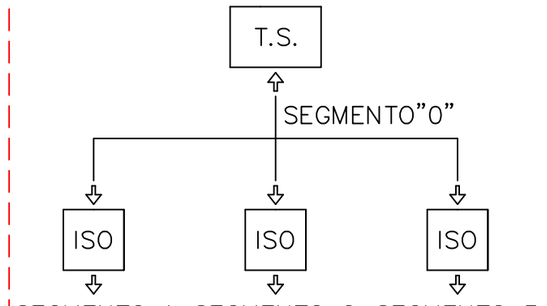

ATTENZIONE:

Il supervisore Touch Screen (SERVER) deve essere collegato sulla linea AVEbus RAMO "0" ed è in grado di dialogare con tutti i dispositivi dei vari rami.

Uno o più dispositivi di comando o termostati, apparteneti ad un determinato ramo, non dialogano con gli attuatori di un'altro ramo se l'isolatore è impostato su "Funzione 3".

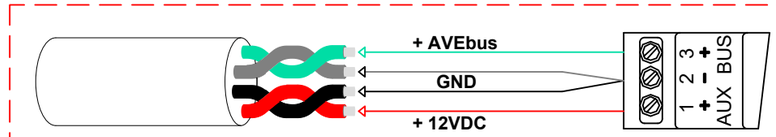

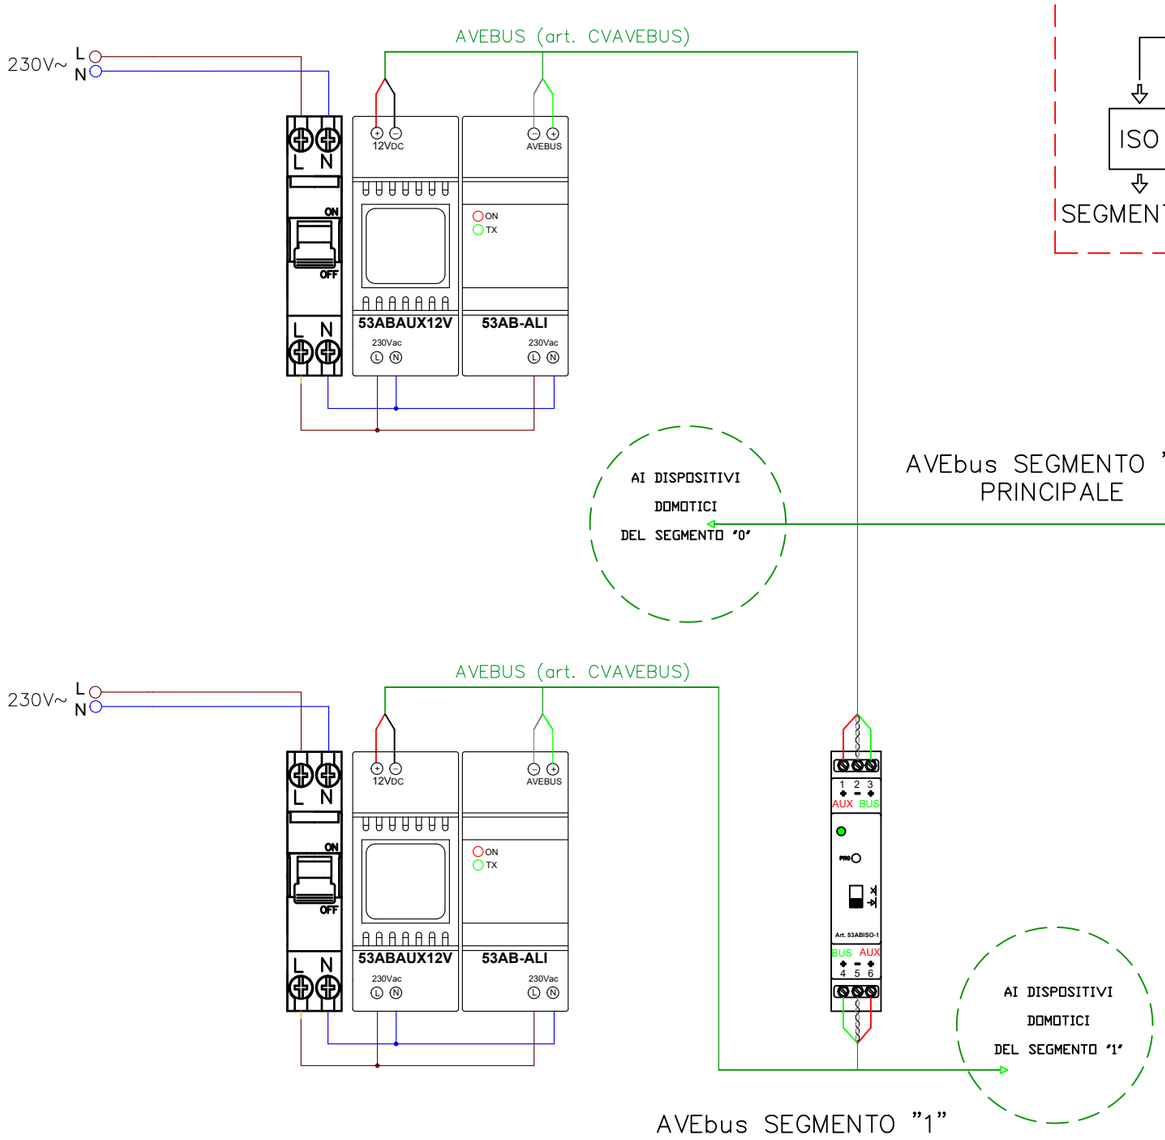

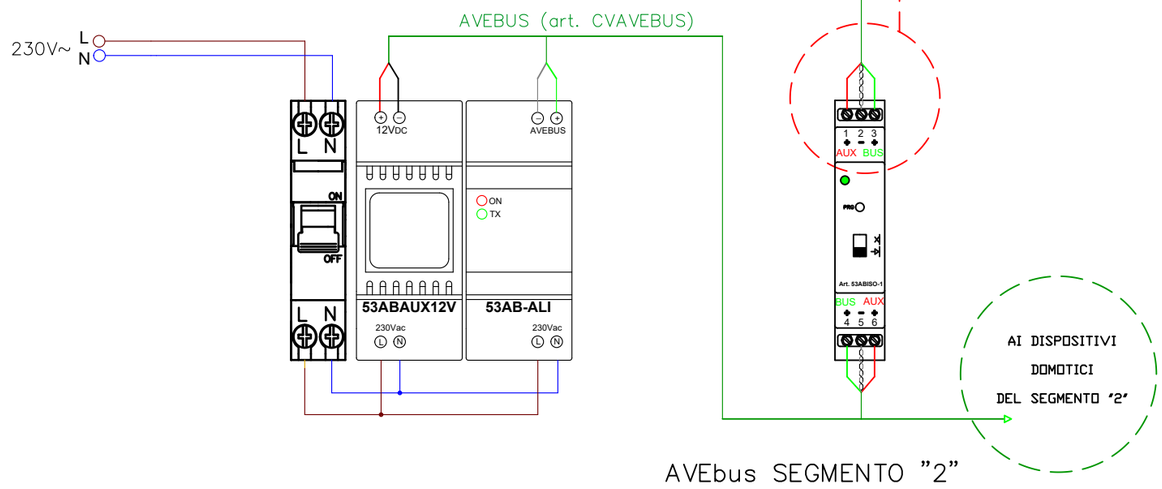

IL SERVIZIO FORNITO DA AVE S.P.A. ED I RELATIVI SCHEMI ELETTRICI INSTALLATIVI SONO DA INTENDERSI COME LINEE GUIDA, FERMO RESTANDO CHE, SECONDO IL DM 37/08, LA RESPONSABILITA' DEL PROGETTO E' SEMPRE A CARICO DEL FIRMATARIO DEL PROGETTO STESSO E DELL'INSTALLATORE PER QUANTO RIGUARDA L'ESECUZIONE DEI LAVORI.